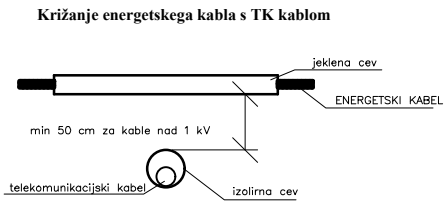

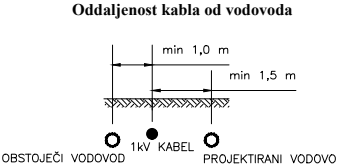

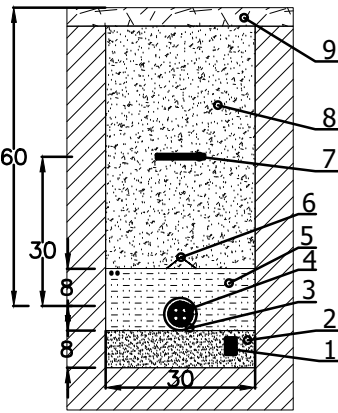


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IZVEDBA KABELSKEGA JARKA, KRIŽANJA PRIKAZ KRIŽANJ IN PRIBLIŽEVANJ ENERGETSKIH KABLOV Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI IN INFRASTRUKTURO Križanje energetskega kabla s TK kablom  Križanje energetskega kabla s plinovodom  Oddaljenost kabla od vodovoda  Oddaljenost kabla od temelja zgradbe  PRIKAZ TIPSKEGA PREREZA KLASIČNE IZVEDBE ELEKTRO KABELSKE KANALIZACIJE  LEGENDA: 9. Zelenica, pločnik, ... 8. Utrjeno zemljišče v slojih po 20cm (<i>gramozni tampon ali zasip z izkopanim materialom</i>) 7. Opozorilni trak 6. Plastični ščitnik (GAL) 5. Zemlja ali drobní pesek 4. Energetski kabel 3. Zaščitna cev Ø110mm 2. Posteljica iz drobnega peska 1. Fe–Zn ozemljilni trak (<i>valjanec 25×4mm</i>) Normalna globina polaganja energetskega kabla v jarek praviloma znaša 0,8m. Na obdelovanih kmetijskih zemljiščih znaša minimalna globina polaganja energetskega kabla v jarek 1,2m. Možne so tudi manjše globine, v kolikor so izvedeni posebni zaščitni ukrepi oziroma posebni pogoji polaganja. Odstopanje od normalne globine polaganja kablov je dovoljeno pri križanjih z drugimi podzemnimi inštalacijami ter pri paralelnemu polaganju kablov različnih napetosti v isti jarek.									
		Datum:	Datum spr.	Podpis	bp biro BOJAN POTOČNIK ing.el., s.p. Projektiranje, nadzor in svetovanje v elektrotehniki	Oznaka risbe KABELSKI JAREK KRIŽANJA	Št. načrta	Faza	Št. risbe
Projektiral	B. POTOČNIK	okt. 2019					05–2019–AG	P Z I	D4
Risal							Objekt CENTRALNI TRG ZGORNJA KUNGOTA		List 1
Pregledal									od listov 1